



Proj. wymiana tablicy głównej obiektu TG
XL3 400 6x24 p/t wymiary 1050x575x175 lub równoważna, lokalizacja: istn. budynek szatniowy obiektu

UWAGI:

1. Układ sieci odbiorczej TN-C-S
2. Rozdział przewodu PEN na PE i N w TG
3. Punkt rozdziału PEN na PE i N - uziemić do uziomu pionowego np. typu Galmar
4. Ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotyku realizowana przez:
 - szybkie wyłączanie zasilania (PN-IEC 60364-4)
5. Rezystancja uziemienia $R_{uz} \leq 10 \Omega$

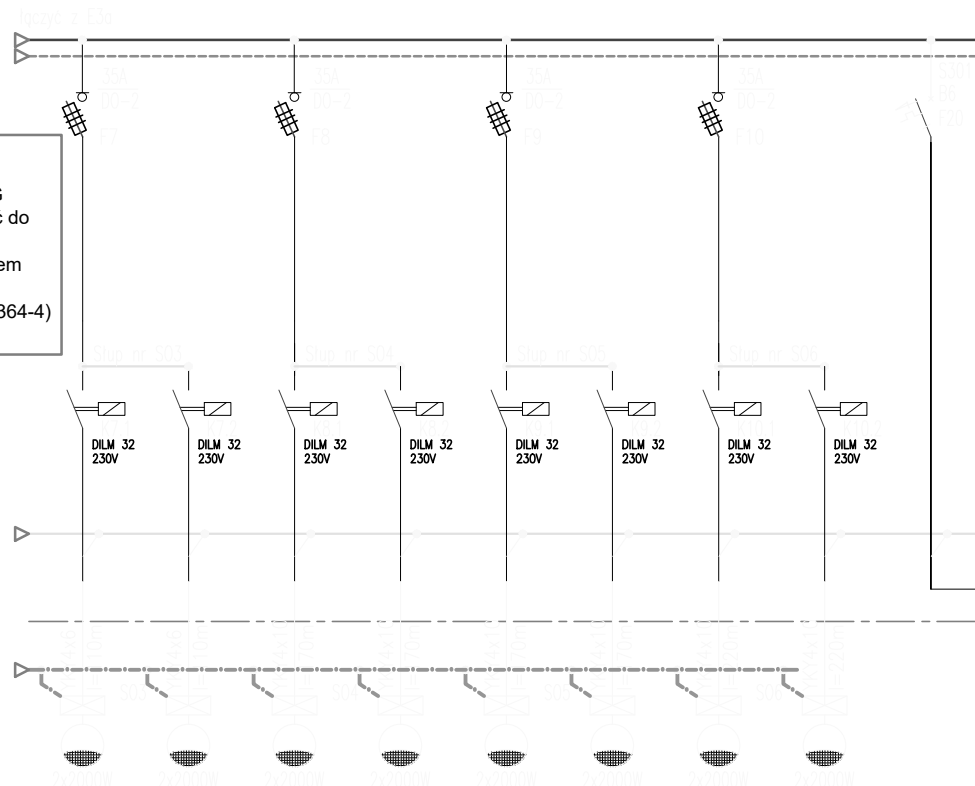

proj. Tablica sterowania oświetleniem TSO

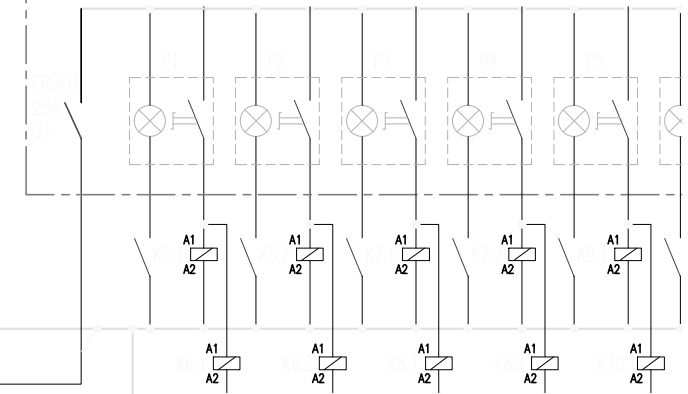

F7.1	F7.2	F8.1	F8.2	F9.1	F9.2	F10.1	F10.2	F20	01/ISO						
oświetlenie na słupie nr S03 lampa 1, 2	oświetlenie na słupie nr S03 lampa 3, 4	oświetlenie na słupie nr S04 lampa 1, 2	oświetlenie na słupie nr S04 lampa 3, 4	oświetlenie na słupie nr S05 lampa 1, 2	oświetlenie na słupie nr S05 lampa 3, 4	oświetlenie na słupie nr S06 lampa 1, 2	oświetlenie na słupie nr S06 lampa 3, 4	obwód sterowania oświetleniem boiska	rozłącznik izolacyjny w TS0	przycisk lampy 1,2 na słupie S01, S02	przycisk lampy 1,2 na słupie S03, S04	przycisk lampy 1,2 na słupie S05, S06	przycisk lampy 3,4 na słupie S01, S02	przycisk lampy 3,4 na słupie S03, S04	przycisk lampy na sł.
4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY
ORZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ CZĘŚĆ UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGÓLNIŁY
CHOCBY W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994). WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKcie BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.

UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH (WG. MB I ITB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

PROJEKT
WYKONAWCY

JackowskiStudio

71-043 Szczecin 518 60 80 66
Kazimierska 2a/2 505 42 48 65

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. ŁUKASZ STAWIREJ	ZAP/0110 /POOE/12	
mgr inż. MIROSLAW PIETRASZEK	ZAP/0104 /PBE/16	

PROJEKT:

Projekt boiska piłkarskiego
działka geod. 838/2, obręb 2, 72-200 Nowogard

INWESTOR:

Gmina Nowogard, pl. Wolności 1 72-200 Nowogard

TYTUŁ RYSUNKU:

Schemat ideowy tablicy głównej TG - ciąg

DATA:

marzec 2019

SKALA:

NR RYSUNKU:

E3b