


- UWAGI:**
1. Układ sieci odbiorczej TN-C-S
  2. Rozdział przewodu PEN na PE i N w TG
  3. Punkt rozdziału PEN na PE i N - uziemić do uziomu pionowego np. typu Galmar
  4. Ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotyku realizowana przez:  
- szybkie wyłączanie zasilania (PN-IEC 60364-4)
  5. Rezystancja uziemienia  $R_{uz} \leq 10 \Omega$

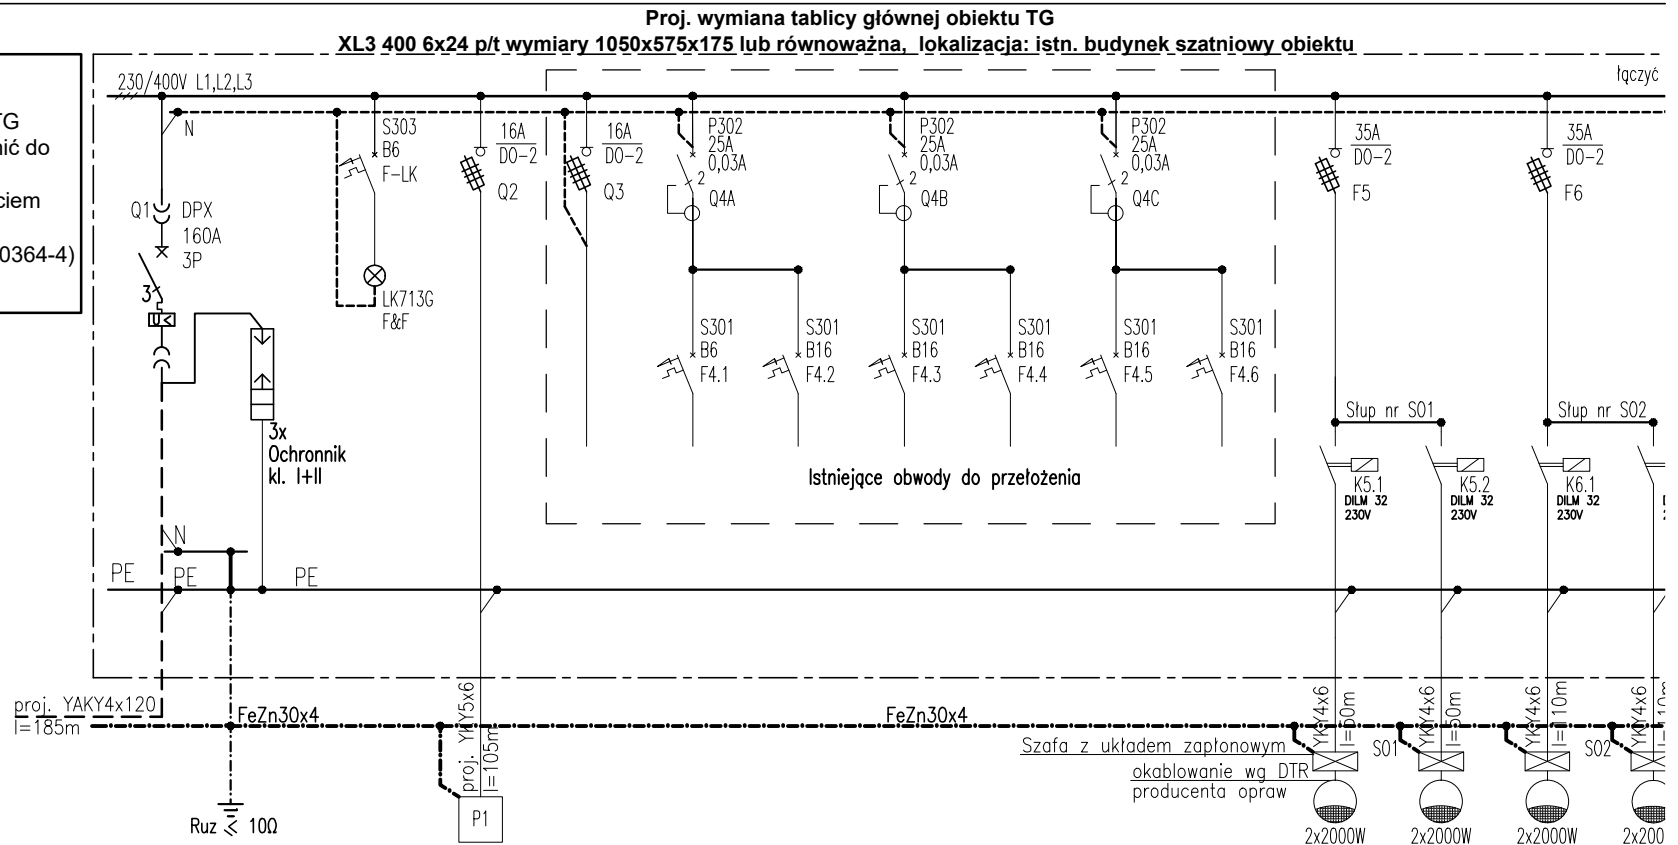

Nr rozdzielnic RG															
Nr pola	PP	LK	Q2	Q3	F4.1	F4.2	F4.3	F4.4	F4.5	F4.6	F5.10	F5.11	F5.20	F5.21	F5.22
Nazwa Pola	Zasilanie z proj. złącza ZKP Enea Operator Sp. z o.o.	Ochrona przeciwprzepięciowa	Lampka kontroli napięcia	Zasilanie złącza dla przepompowni	Zasilanie istniejących instalacji oświetlenia i gniazd w budynku socjalnym	przebieg istniejących obwodów w rozdzielnic					oświetlenie na słupie nr S01, lampa 1, 2	oświetlenie na słupie nr S01, lampa 3, 4	oświetlenie na słupie nr S02, lampa 1, 2	oświetlenie na słupie nr S02, lampa 3, 4	oświetlenie na słupie nr S02, lampa 1, 2
Moc instal. [kW]	65,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Moc zapotr [kW]	51,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY  
ORZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ CZĘŚĆ UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGÓLNIŁY  
CHOCBY W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).  
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.

UWAGI:  
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE, W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNEK I ICH USYTUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH (WG. MB I ITB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATTESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

**PROJEKT WYKONAWCZY**

**JackowskiStudio**

71-043 Szczecin  
Kazimierska 2a/2

518 60 80 66  
505 42 48 65

info@jackowskistudio.com  
www.jackowskistudio.com

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż.  
ŁUKASZ STAWIREJ

NR UPRAWNIENI:

ZAP/0110  
/POOE/12

PODPIS:

ZAP/0104  
/PBE/16

PROJEKT:

**Projekt boiska piłkarskiego**  
działka geod. 838/2, obręb 2, 72-200 Nowogard

INWESTOR:

Gmina Nowogard, pl. Wolności 1 72-200 Nowogard

TYTUŁ RYSUNKU:

**Schemat ideowy tablicy głównej TG**

DATA:

marzec 2019

SKALA:

---

NR RYSUNKU:

**E3a**